


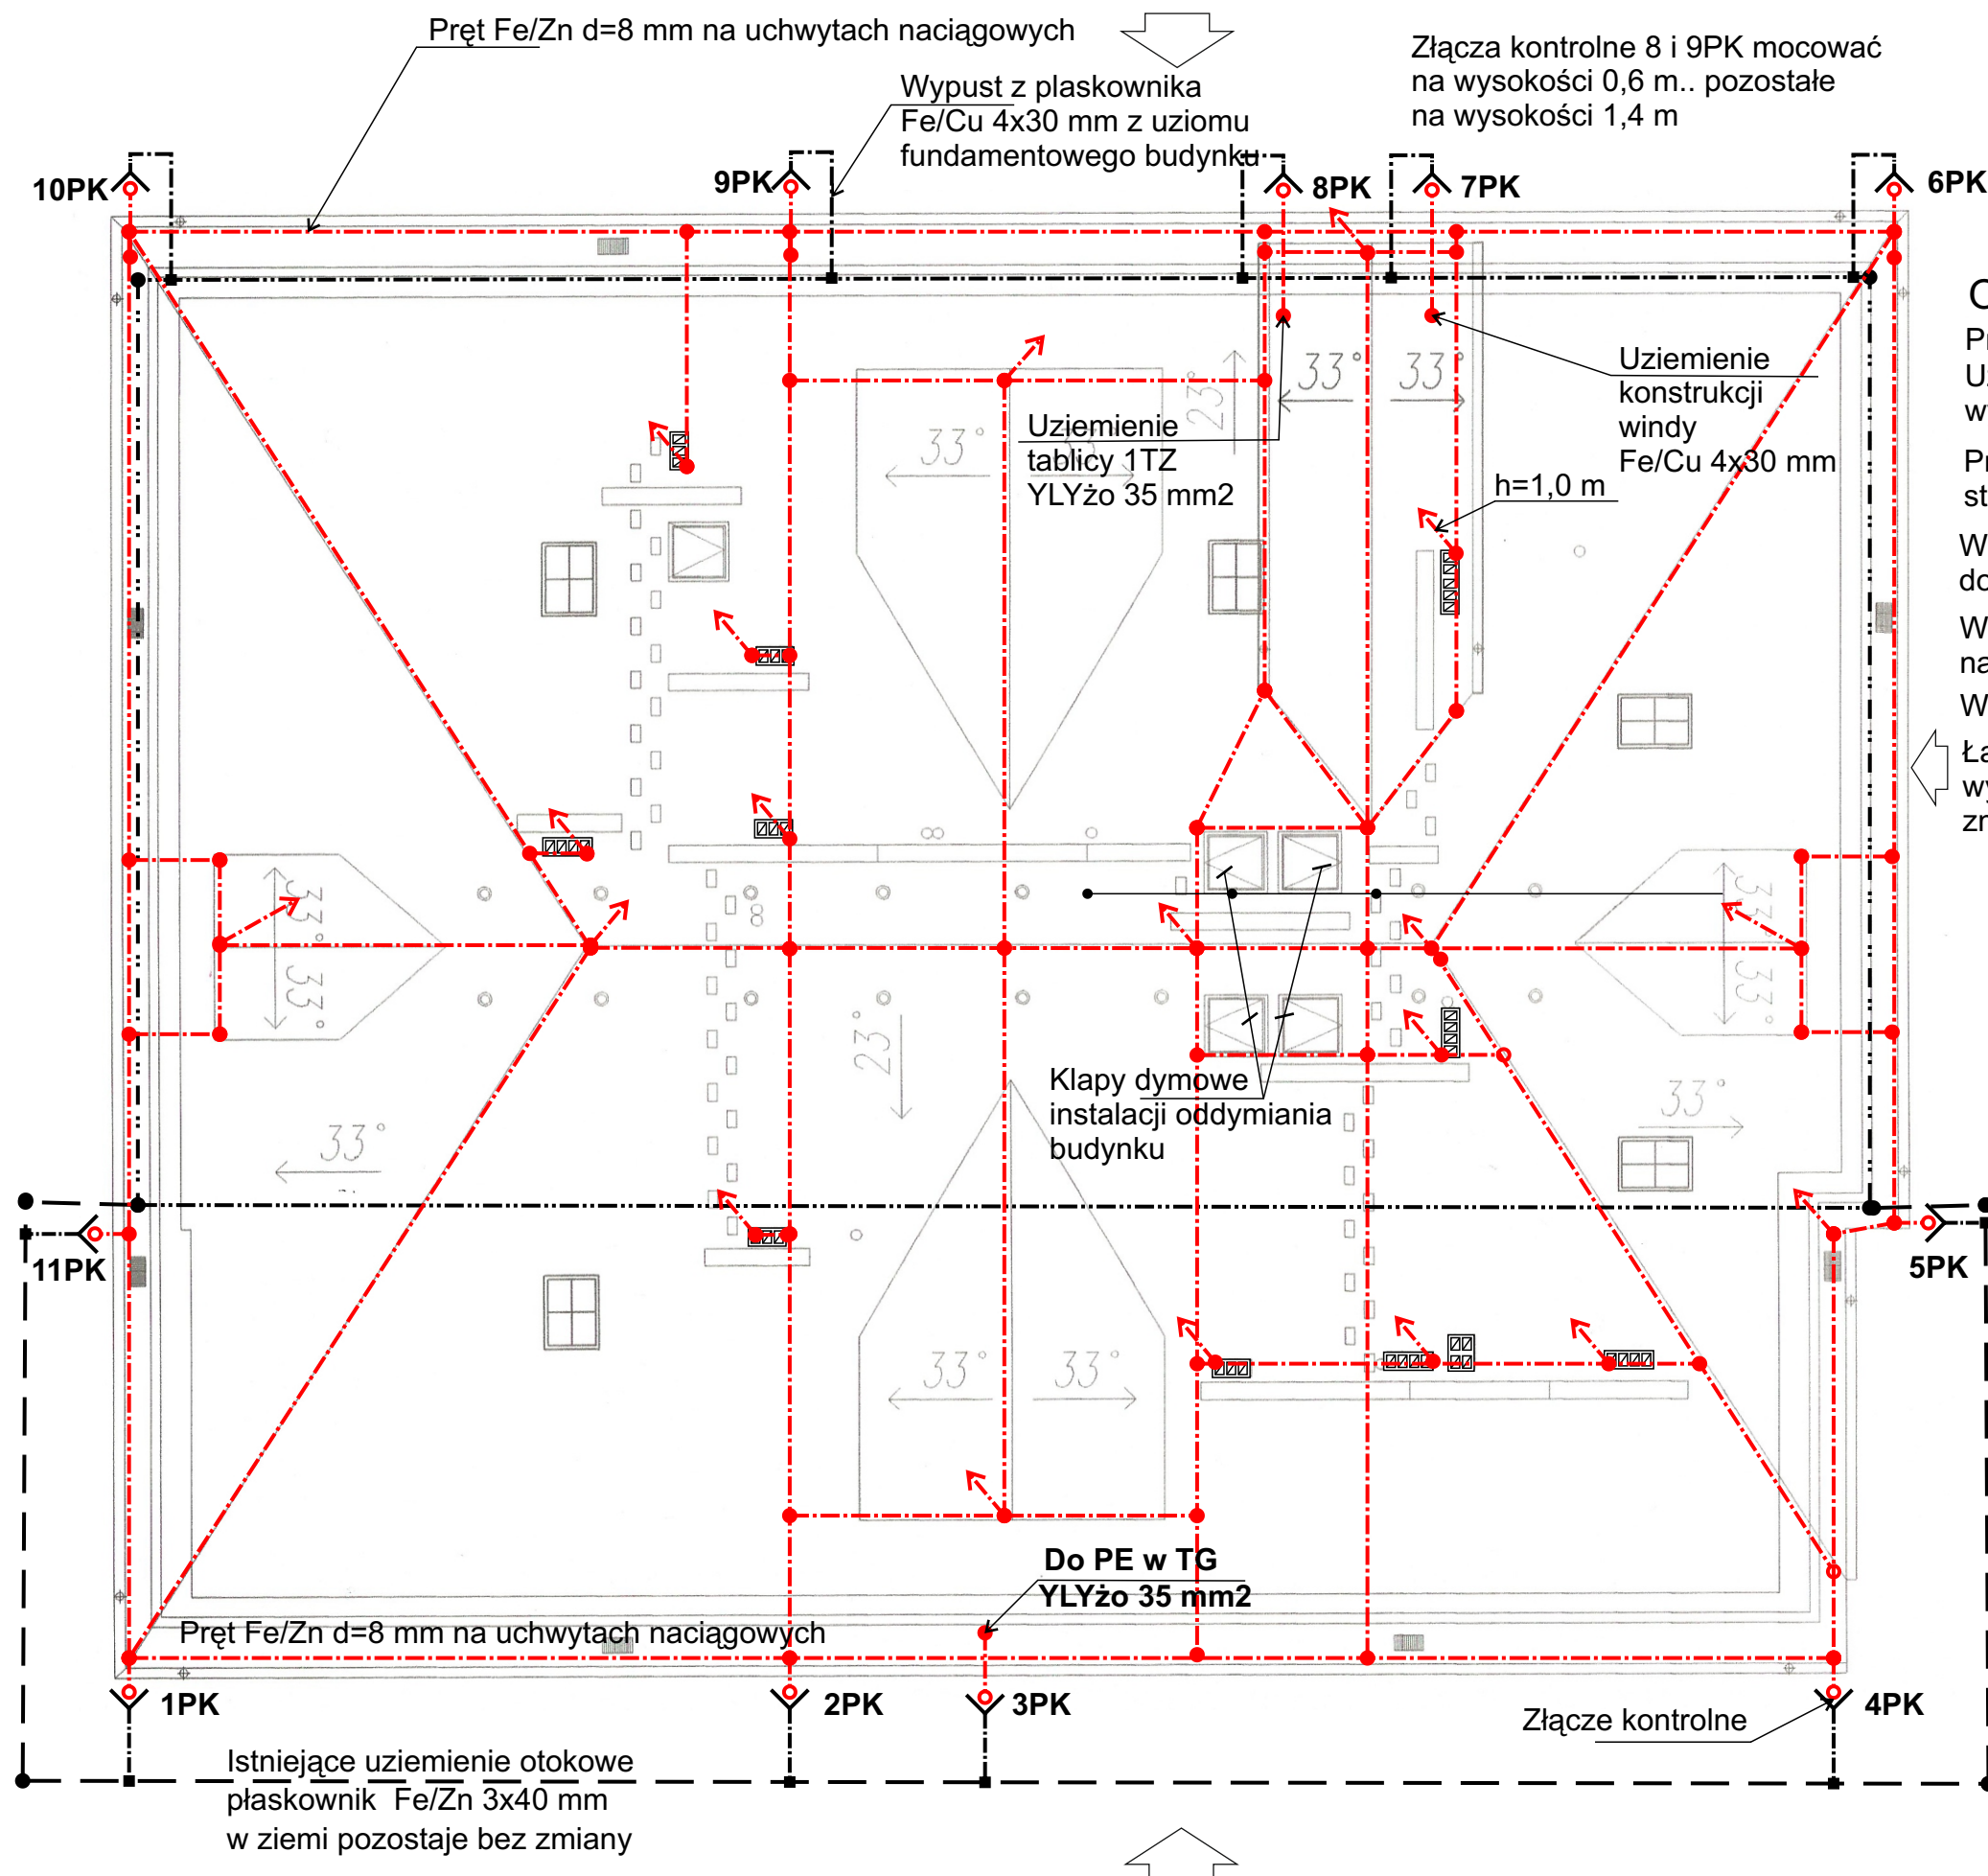

Oznaczenia i uwagi:

- Pręt Fe/Zn d=8 mm na uchwytych naciagowych
- Uziom - zbrojenie fundamentowe budynku
wykonać 7 wypustów płaskownikiem Fe/Cu 4x30 mm
- Przewody odprowadzające wykonać z pręta Fe/Zn D=8 mm
stosując uchwyty naciagowe
- Wszystkie urządzenia wystające ponad dach połączyć
do zwodów poziomych
- W przypadku nieuzyskania odpowiedniej wartości oporności uziomu
należy wykonać uziom głęboki do uzyskania oporności: $R_u < 3,0 \Omega$
- Wysokość budynku 6,91 m.
- Łączenie płaskownika pokrytego Cu z innym metalem
wykonać poprzez odpowiednią przekładkę
zmniejszającą wpływ napięć ekwipotencjalnych.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA POPRCZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S

„ A R M A X ” Sp. z o. o.				
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13			tel. 601063690	
Nazwa obiektu: Aneks do projektu: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul.. Kościuszki 37 w Połańcu na Środowiskowy Dom Samopomocy				
Inwestor: Gmina Połaniec ul.. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec		Adres obiektu: 28-230 Połaniec ul..: Kościuszki 37 dz. nr ew.: 6485/6		
Przedmiot: Plan instalacji odgromowej i piorunochronnej budynku - rzut dachu			Nr rys: 06-01 W4	Str: Skala:
Projektanci:	Nazwisko:	Nr upr:	Uprawnienia:	Podpis:
Projekt opracował:	Teodor Małek			
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/94	elektryczne	
Projekt sprawdził:				
Projekt opracował:	Dariusz Celuch			
Data: 05.2016 r.			Strona:	