


LEGENDA:	
	CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻARU
	OPTYCZNA, ROZPROSZCZENIOWA CZUJKA DYMU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

UWAGI:


- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- W przypadku jakichkolwiek niezgodności i/lub wątpliwości należy skontaktować się z jednostką projektową
- Wszelkie przesłabianie wydzielenie, które nie zostały wskazane w projekcie należy zgłosić projektantowi w celu weryfikacji konieczności zastosowania dodatkowych czujek

Typy zastosowanych kabli:

Linie dozoruowe - YNTKSYkw 1x2x0,8mm
 Linie sygnalizatorów - HDGs PH120 2x1,5mm²
 Linie zasilania urządzeń - INHXH-J FE180 PH90 3x2,5mm²

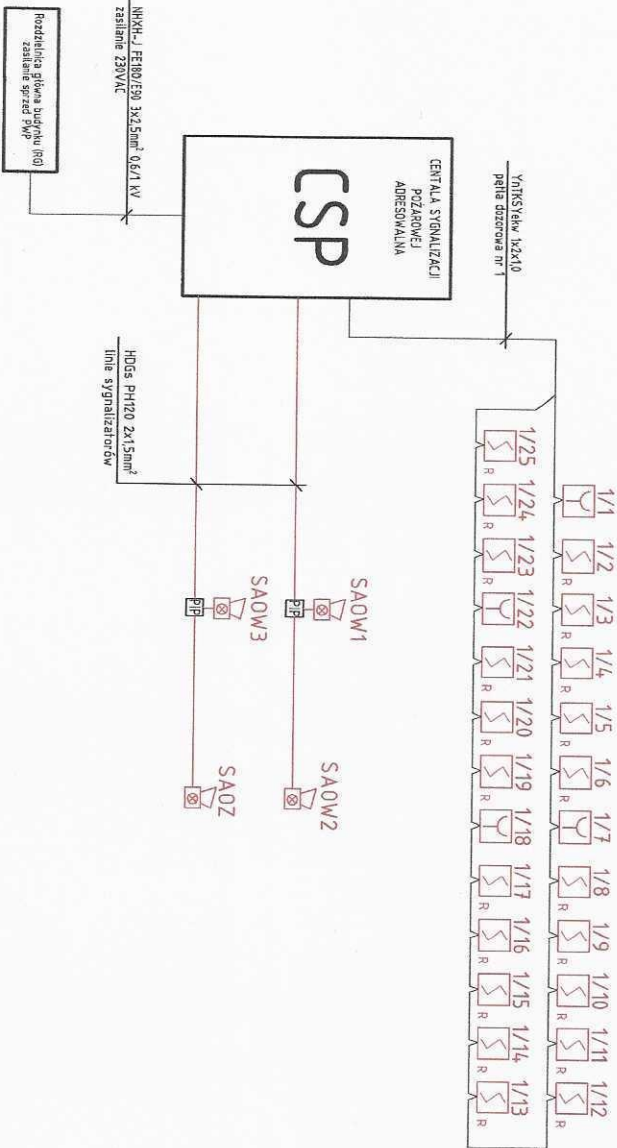

Projektant:	APM ELEKTRONIKALACJE ul. 1 Maja 124 lok. 4, 25-814 Kielce www.apm.pl																																															
Inwestor:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" RUDA PIŁCZYCKA 57 26-234 SŁUPKA																																															
Nazwa inwestycji:	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO W CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PIŁCZYCKIEJ																																															
Adres:	Ruda Piłczycka 57, 26-234 Słupka																																															
<table><tr><th colspan="3">Etap projektowania</th><th colspan="3">Branża</th></tr><tr><td colspan="3">Projekt wykonawczy</td><td colspan="3">Elektryczna</td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>IMIĘ NAZWISKO:</td><td>Stanowisko:</td><td>Projektant:</td><td>Stanowisko:</td><td>Data opracowania:</td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>imię i nazwisko:</td><td>stanowisko:</td><td>Projektant:</td><td>stanowisko:</td><td>kwiecień 2024</td></tr><tr><td>Zatwierdzenie:</td><td colspan="4">SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU</td><td>Warianty:</td></tr><tr><td>Typy rysunku:</td><td colspan="4">Schemat ideowy</td><td>Strona:</td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td>1</td></tr></table>							Etap projektowania			Branża			Projekt wykonawczy			Elektryczna			Projektant:	IMIĘ NAZWISKO:	Stanowisko:	Projektant:	Stanowisko:	Data opracowania:	Projektant:	imię i nazwisko:	stanowisko:	Projektant:	stanowisko:	kwiecień 2024	Zatwierdzenie:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU				Warianty:	Typy rysunku:	Schemat ideowy				Strona:						1
Etap projektowania			Branża																																													
Projekt wykonawczy			Elektryczna																																													
Projektant:	IMIĘ NAZWISKO:	Stanowisko:	Projektant:	Stanowisko:	Data opracowania:																																											
Projektant:	imię i nazwisko:	stanowisko:	Projektant:	stanowisko:	kwiecień 2024																																											
Zatwierdzenie:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU				Warianty:																																											
Typy rysunku:	Schemat ideowy				Strona:																																											
					1																																											

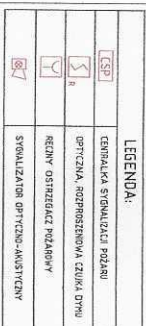

Typy zastosowanych kabli:

Linie colorose - YnTKSyew 12x0,8mm
Linie sygnalizatorów - HDGS PH20 2x1,5mm²
Linie zasilania urządzeń - (NHNH)-J FET80 PH90 3x2,5mm²

Linia zastępcia urządzeń - (N)HXH-J FET80 PH90 3x2,5mm²[illegible]

SYSTEM PRZYWOŁAWCZY



"TV" - Terminatora
montaż 15-18m



"M-L" - Moduł w lampce
podtynkowe (puszka 160) lub na tynkowo (przebiegię adapter),
h=22m



"CR" - Przytłaczacz-odwrotny,
h=12-15m




Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiary: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm
przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
przewód zasilający "Z" typu: YDY 2x1,5mm²

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- W przypadku jakichkolwiek niezgodności i/lub wątpliwości należy skontaktować się z jednostką projektową

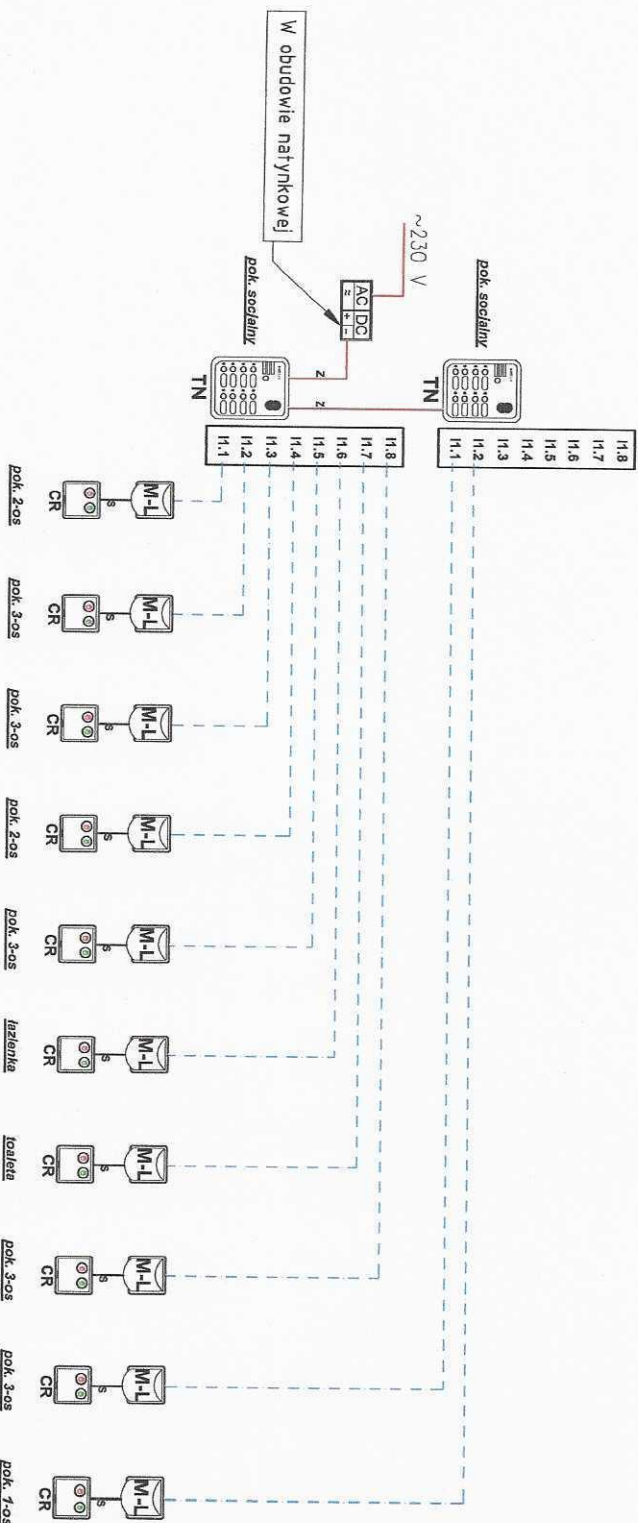

Projektant:
APM ELEKTROINSTALACJE
ul. 1 Maja 124 PK 4 25-814 Kędzierza
Kozłowa 2

Inwestor:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA"
RUDA PIŁCZOWA 57
25-234 RUDA

Nazwa inwestycji:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
ORAZ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
W CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"ETOLA" W RUDZIE PIŁCZOWEJ

Adres:
Ruda Piłczowa 57, 25-234 Rudę

Etap projektowania				Branża	
Projektant	Imię i Nazwisko	Stopień	POPS	Data opracowania	
Projektant	mgr inż. Paweł Kłosowski	inżynier		sierpień 2024	
Zakres opracowania:	SYSTEM PRZYWOŁAWCZY			Wzrost	RO
Typ rysunku:	Schemat ideowy			Strona	3

